

報 道 資 料

平成 29 年 6 月 15 日

担当：奈良県水道局 業務課
県域水道ファシリティマネジメント係
浦井・丸山 0742-20-4623 (ダイヤルイン)
川西町水道部 上下水道課
西川・川口 0745-43-0331 (ダイヤルイン)

川西町で県営水道からの直結配水切替作業完了

川西町において、県営水道の水道管と町の水道管とを直接接続し、県営水道の水圧で配水する直結配水の切替作業を本日午前 2 時から実施しました。

作業は順調に進み、午前 2 時 4 5 分に直結配水を開始しました。

切替は配水量の少ない深夜に行い、朝の配水量の増加に伴う水質・圧力などの状況を監視し、異常のないことを確認しました。6 月 1 5 日午前 8 時現在、切替に伴う異常や苦情等の問い合わせはありません。

[水質検査結果]

	サンプリング点 (川西町水道部) 川西町結崎1460		水質基準
	切替前	切替後	
残留塩素(mg/L)	0.4mg/L	0.8mg/L	0.1mg/L以上
濁度(度)	0.07度	0.05度	2度以下
色度(度)	0.5未満	0.5未満	5度以下

(切替前:平成29年6月14日15時 切替後:6月15日午前7時測定)

- ・ 残留塩素・濁度及び色度は、水道法で毎日検査することが規定されている項目
- ・ 残留塩素は、消毒のため最低 0.1mg/L 必要であり、1mg/L 以下が望ましいとされています。




切替作業



水質検査

直結配水のイメージ

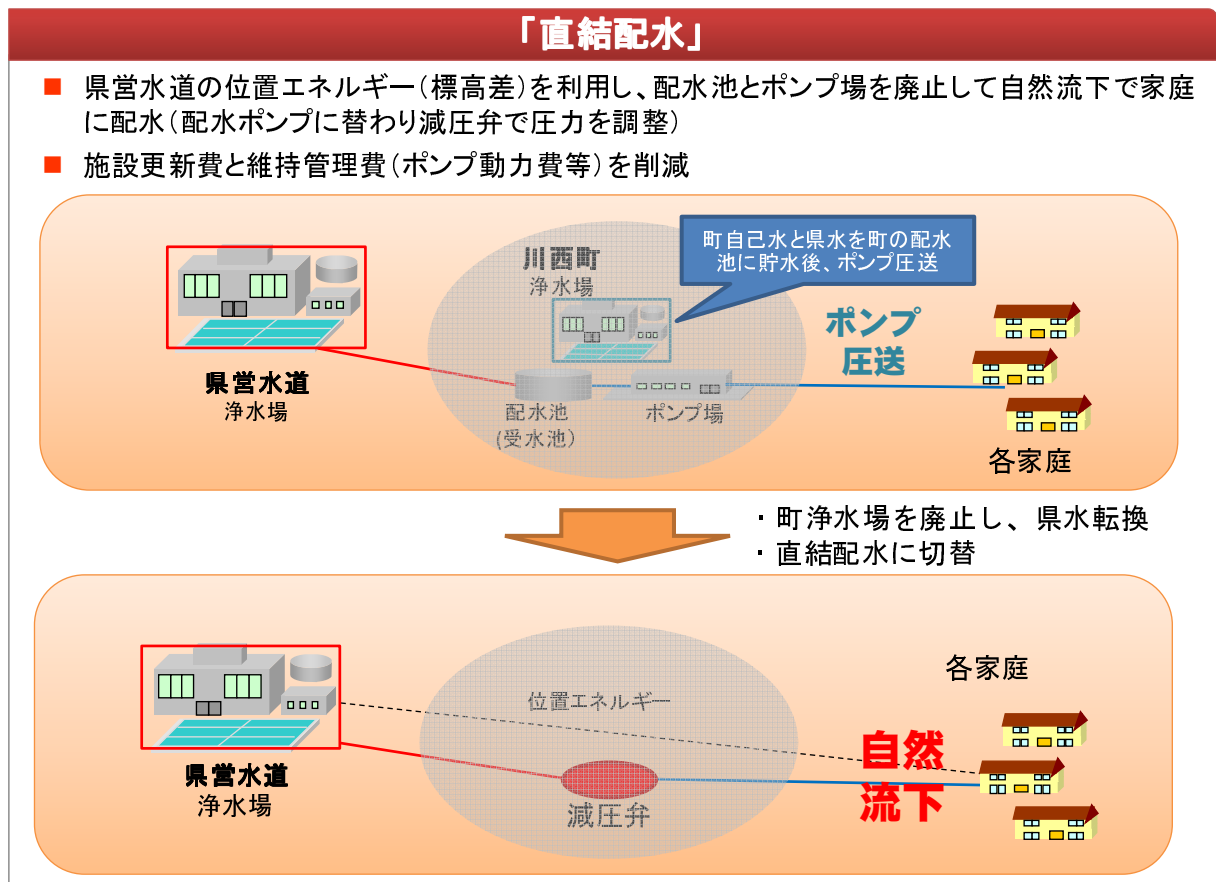

直結配水施設

地下に設置した配管室に水量を測る量水器や減圧弁を設置しています。

