


■市町村別における流域対策整備状況(H27年度末実績)

【雨水貯留浸透施設】

対策率 150.8%

最小必要量 : 69,000m³

対策済み量 : 104,023m³

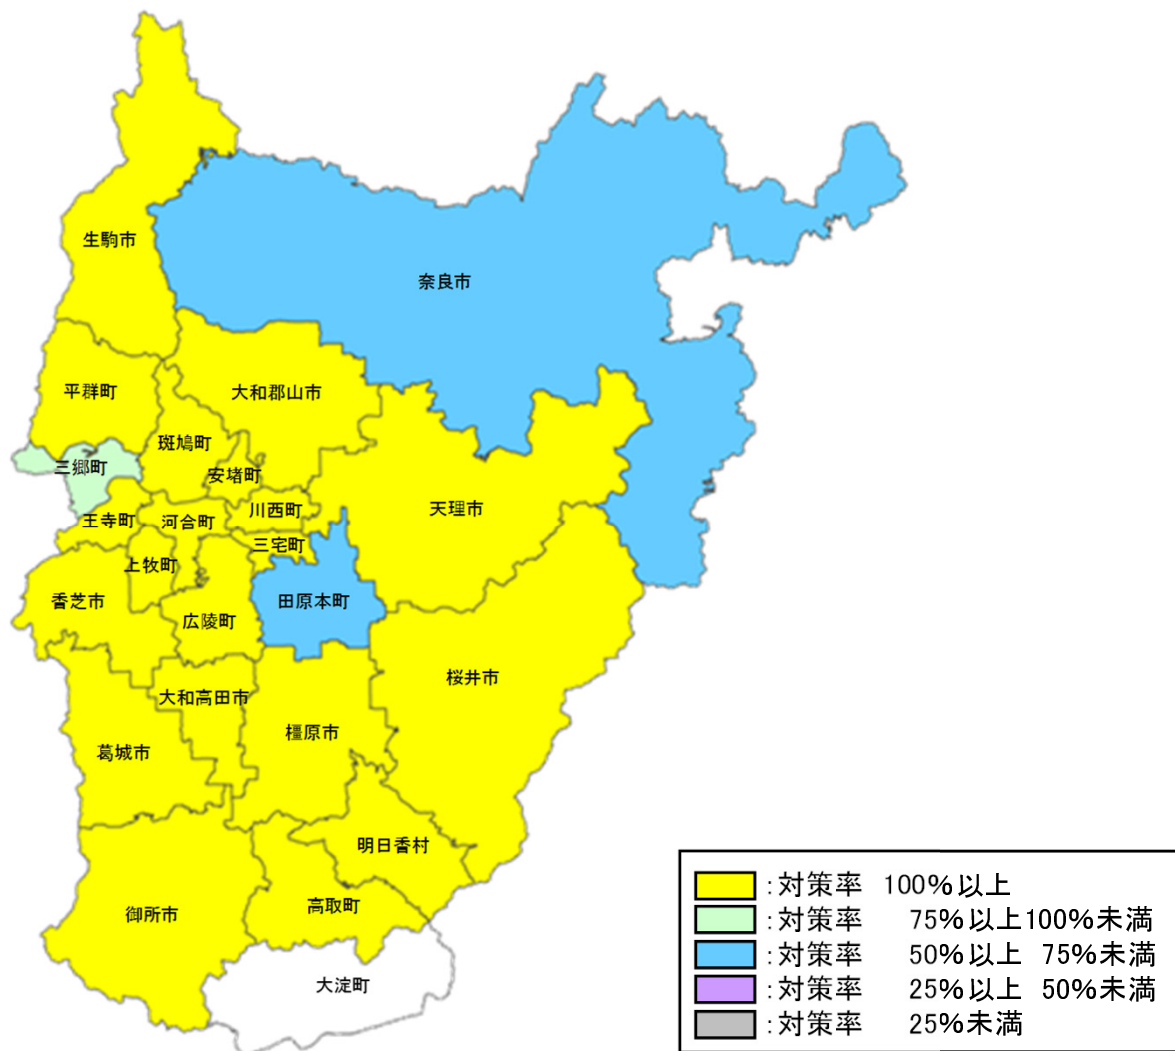

※大淀町は当該施設の計画量はなし

【ため池治水利用施設】

対策率 41.8%

最小必要量 : 1,000,000m³

対策済み量 : 418,155m³

