

# 事業箇所総合評価シート

【担当課: 下水道課】




事業名	補助流域下水道建設事業	路線名等	大和川上流流域 第一処理区
箇所名	生駒郡安堵町窪田		

事業の概要	目的	処理人口の増加(流入汚水量の増加)に対応するため、汚水ポンプ増設)を行う。			
	事業内容	汚水ポンプ設備および附帯設備増設(機械・電気)			
	着手年度	平成24年度	完成予定年度	平成26年度	全体事業費

評価	事業の必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本施設は生駒市、平群町、斑鳩町等の住宅地等より流下してきた汚水を揚水し、浄化センターへ送水するためのポンプ施設である。</li> <li>・流入水量予測により、H26年度には現有ポンプ能力に達するため、ポンプ設備増設を行う必要がある。</li> </ul>
	上位計画等	「大和川上流流域下水道事業計画」
	事業の有効性 (事業により予想される効果及び影響)	・ポンプ施設の増設により、生駒市、平群町、斑鳩町等からの流入汚水の増加に対しても安定した下水処理を行うことができる。
	コスト削減への取組み	省エネ化・長寿命化等による維持管理コスト削減を図る。
	地元情勢等	
	他計画他事業との関連	

評価結果	左の理由
採択	流入汚水量の増加による増設の必要性が認められるため採択とする

## 【位置図】

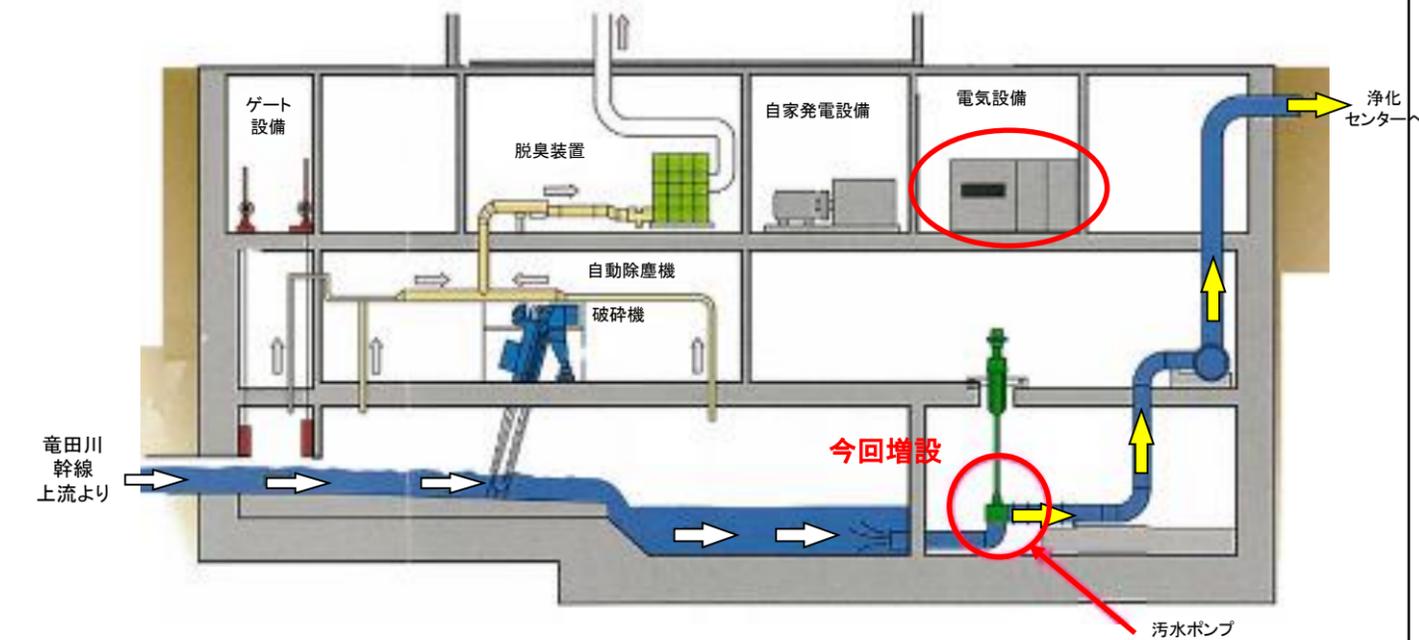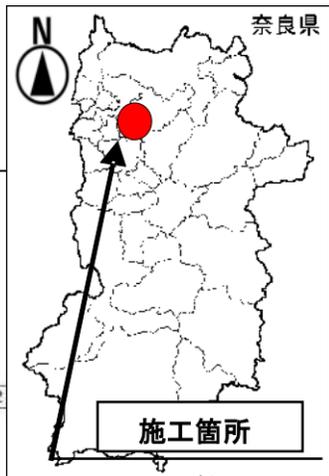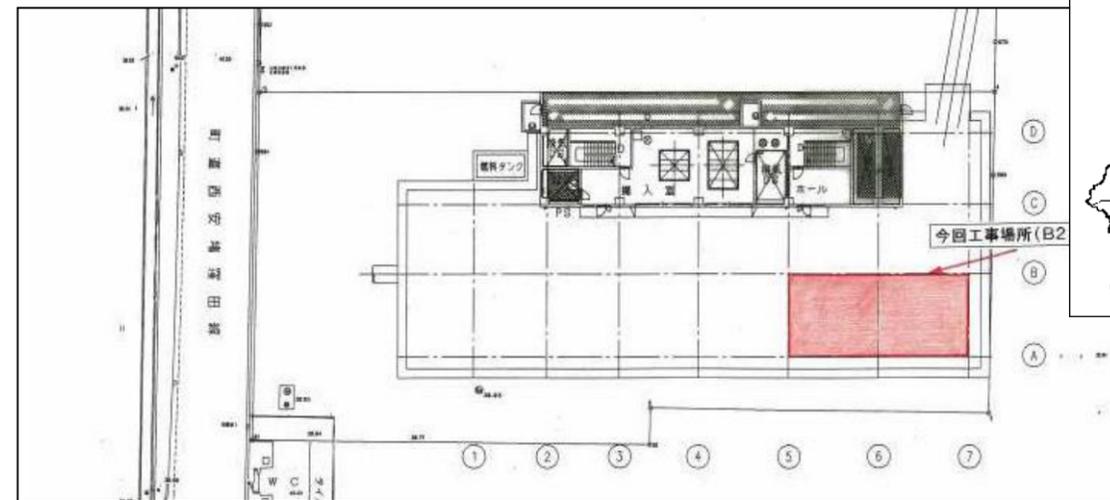

粗目スクリーンを通過し  
破碎した、しき混じりの汚水  
を揚水するものである

